

12 juin 2025 - Séminaire « Résilience des bâtiments et de l'espace public face aux vagues de chaleur »

Yves Loerincik, Office Cantonal de la Durabilité et du Climat

# Rendre un espace de bureau vivable sans climatisation : retour d'expérience

# Place de la gare 1



# Les principes à suivre



Aérer la nuit



Gérer les stores



Arrêter tous les «micro-radiateurs»



Fermer les fenêtres et utiliser les ventilateurs

# Aération

Dès 17 h 00, ouvrir toutes les fenêtres en imposte et fermer les stores à l'est, ouvrir toutes les portes

Vers 13 h 00 – 14 h 00, ouvrir les stores à l'est, fermer les stores à l'ouest

Fermer les fenêtres lorsque la T extérieure est plus haute que la T intérieure

Les fenêtres qui s'ouvrent en imposte ont un autocollant bleu au-dessus de la poignée






Deux thermomètres  
sont installés pour  
pouvoir comparer la  
température intérieure  
et extérieure



# Ce qui fait la différence!

- 9 ventilateurs installés
  - 4 dans l'open space
  - 1 dans chaque salle de reunion
- Budget 3'518.- + 2'155.10 = 30.- par employé par année
- Chaleur ressentie, jusqu'à -2 à -3°C (-8°C selon certains sites)
- Ventilateurs eco, consommation 3 à 30 W – peu de bruit
- 6 vitesses




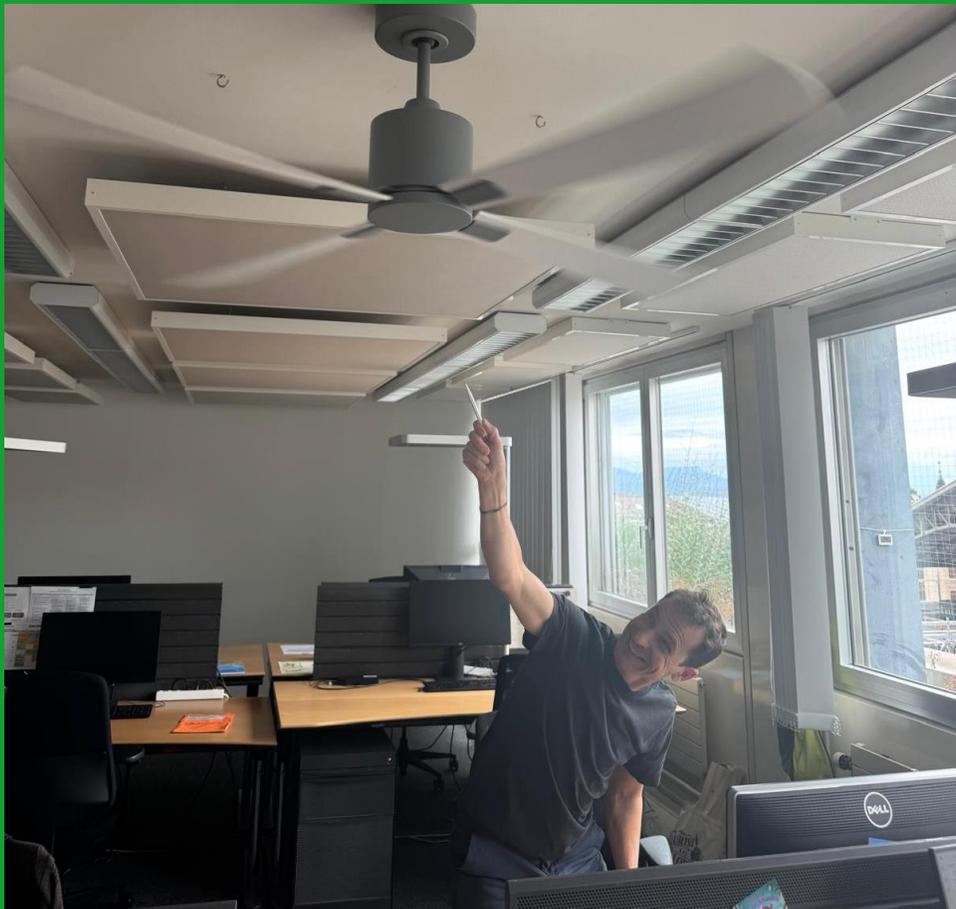




Couper tous les micro-radiateurs en partant.  
Mettre sur off le multiprise qui sera sur votre table

# Satisfaction après une année!

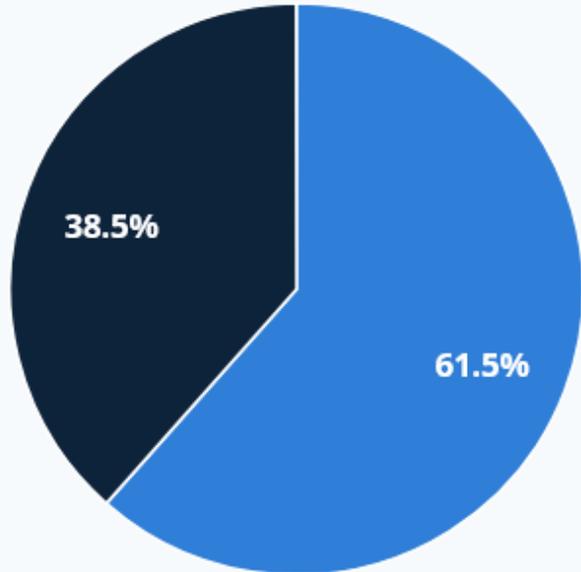

Génial, cela fait une grosse différence	8
C'est plutôt réussi, mais on peut faire des améliorations	5

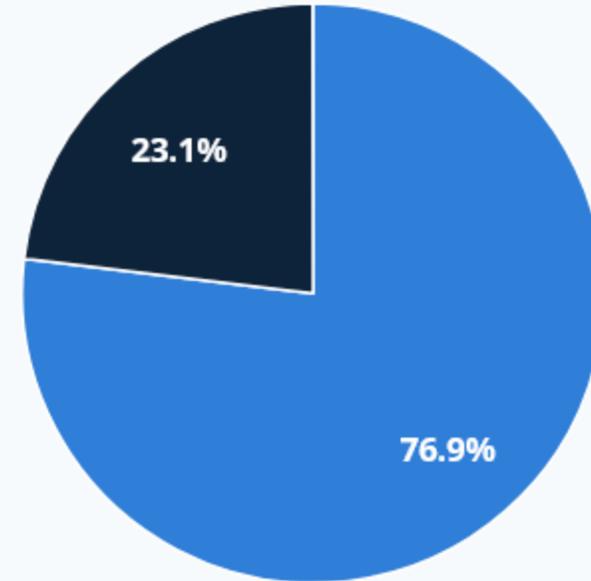

Oui	10
Non	3

# Et la suite?

- 100% ne souhaite pas de climatisation – «Je démissionne si on installe une clim' »

Ce qu'on peut améliorer

- L'organisation
- Clarifier le règlement télétravail
- Des glaces et des boissons fraîches

